



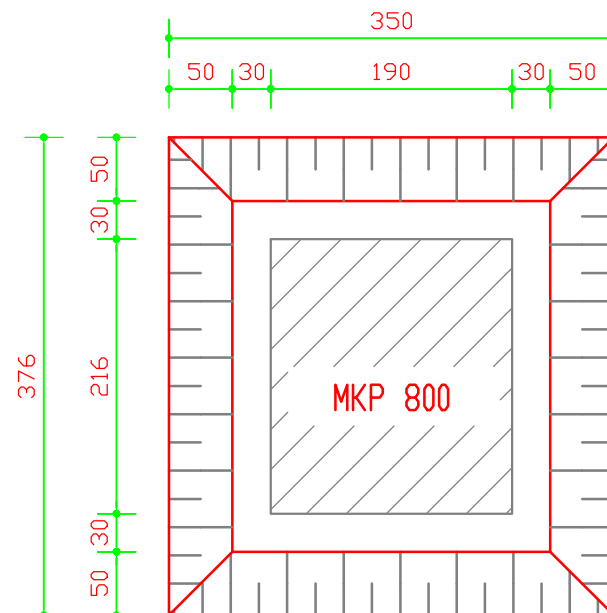

Pri uvedenom návrhu osadenia TS vychádzame z prípustného zaťaženia podložia 200 kN/qm.
V prípade nepriaznivých pôdnych podmienok je potrebné vykonať nové statické výpočty a prípadne upraviť spôsob osadenia trafostanice.

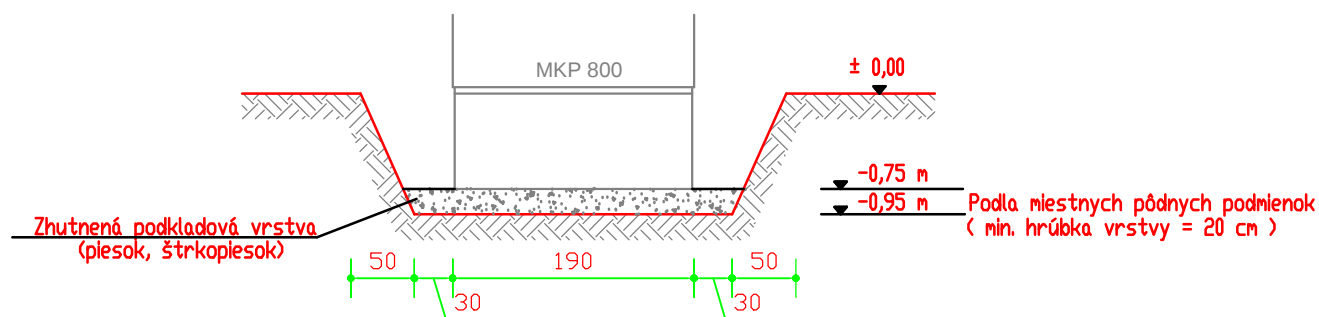

CAE - escad AERO
Projekt: GRAEPER-EUROPE_KATALOG

				Dátum	01/2020	GRÄPER	Beton- und Elektrotechnik Heinrich Gräper GmbH & Co. KG Am Buchweizenberg 11-12 16909 Wittstock - Heiligengrabe	OSADENIE TS TS MKP-800 22/0,4kV, DO 1X630 kVA	TYP TRAFOSTANICE:			
				Kreslil	ING. LOULA				Gräper-Europe - Trst. "MKP 800-modifikovaná"		Mierka: -	
				Overil					ČÍSLO STAVBY:		ČÍSLO VYKRESU:	
Zust.	Zmena	Dátum	Meno	Norma	Urspr.:	Ers.f.:	Ers.d.:	ČÍSLO VYKRESU:		Strana: xx		
										7 xx		